


دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ توکار برلیانس (۳۰×۱۲۰)

Instruction for installation and utilization of **BRILLIANCE** Recessed Luminaire (30x120)

تعليمات تثبيت واستخدام مصابيح برليانس (۳۰×۱۲۰)

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination		FA EN AR
فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com	تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰	کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com		

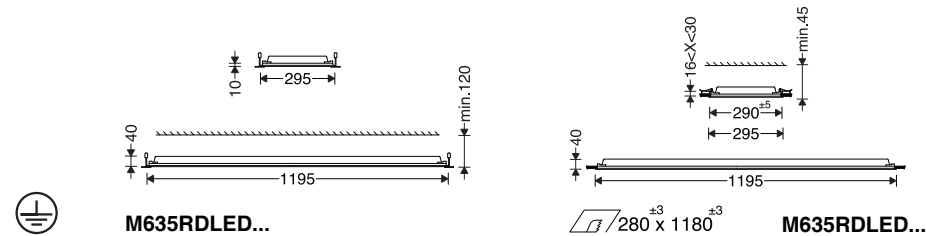

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.
 Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
 للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- 1- For safety and proper utilization of this product, it is mandatory to closely comply with the directions in this instruction/maintenance guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not stare at LED light source.
- 4- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 5- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.




- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء مصباح LED.
- ۴- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحة منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۵- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إطفاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.

در صورت نیاز به استفاده از کیت ایمنی آویز، باید توسط مشتری بصورت جداگانه تهیه شود.
 عند الاحتياج بعلاقم الأدوات للسلامة يجب المشتري يحضرها.
 In case of any need for safety pendant kit, it should be provided by the customer separately.



Cat. No.	L cm
M635RD...+DMRC28-Bracket	50
M635RD...+DMRC29-Bracket	100




کیت ایمنی آویز
 طاقعه الأدوات معلقة للسلامة
 Safety pendant kit

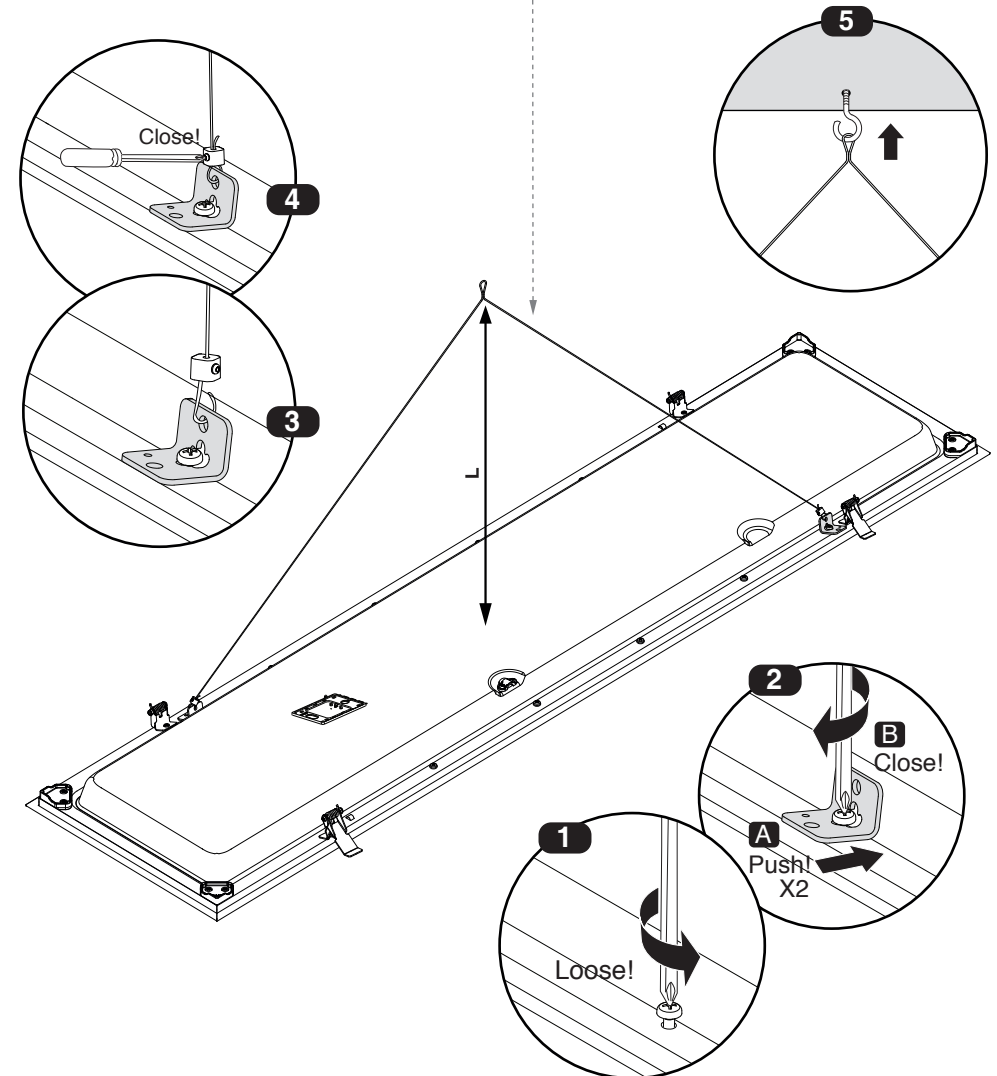

Electrical connection:

التوصيلات الكهربائية:



اتصالات الكتریکی:

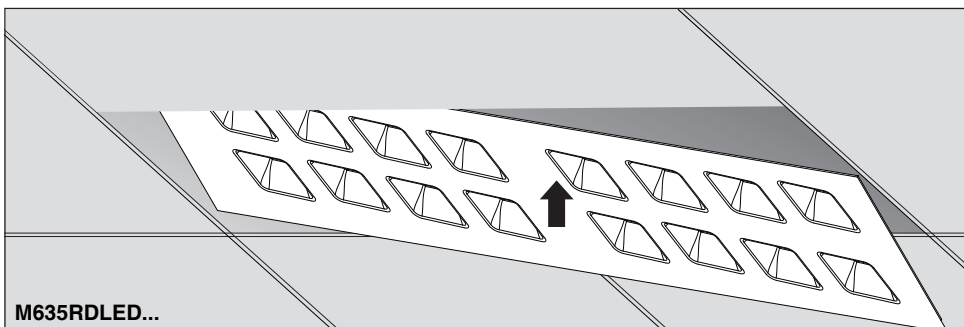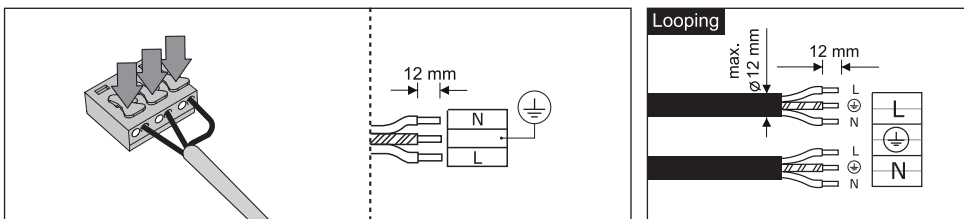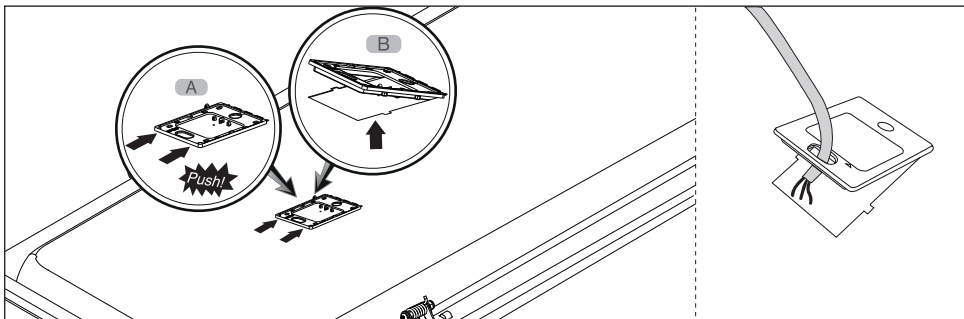


M635RDLED...

نحوه قرار دادن پنل در سقف T-bar
کیفیة وضع طقم فی السقف T-bar

Mounting the panel in exposed T-grid false ceiling

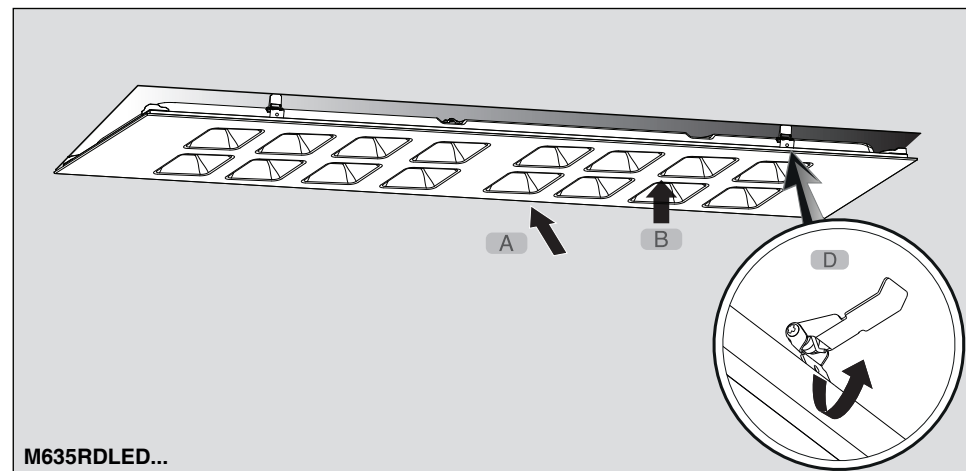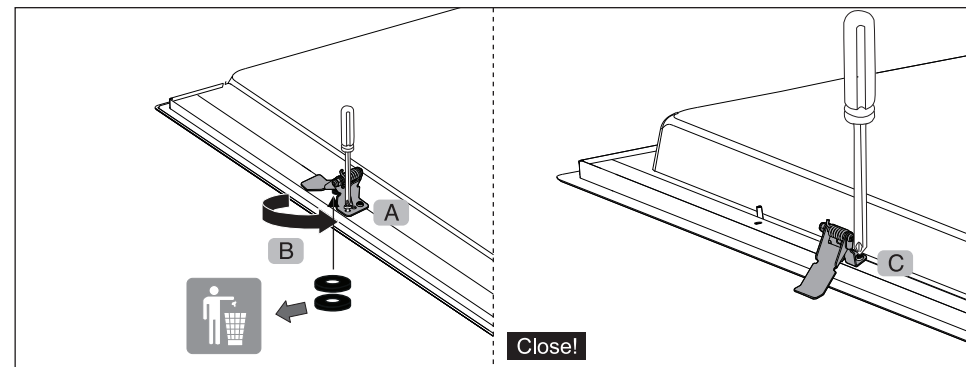

M635RDLED...

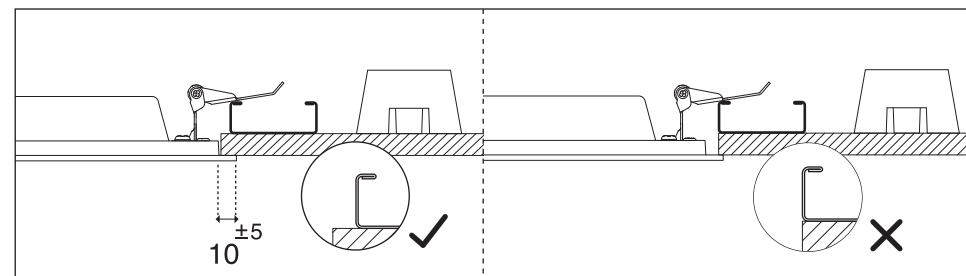

نحوه قرار دادن پنل در سقف یکپارچه
کیفیة وضع طقم فی للسقف المعلق

Mounting the LED panel in gypsum false ceiling