
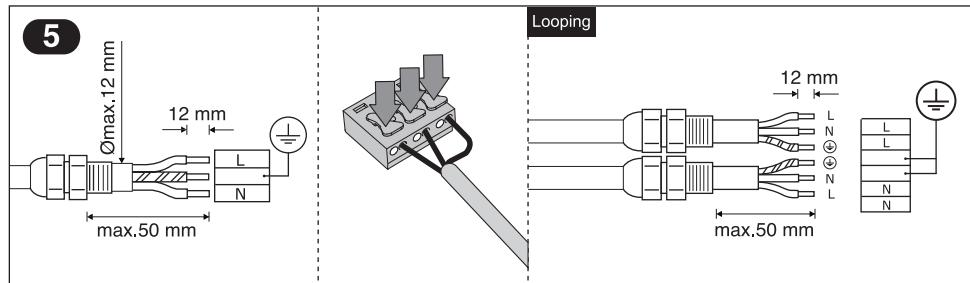


Cat. Code	Dimentions D(mm)
M309SEWLED...	320
M309MEWLED...	360
M309LEWLED...	420
M309XLEWLED...	450
M307XLEWLEDWR...	450

Pendant mount

تثبيت تعليق

نصب آویز

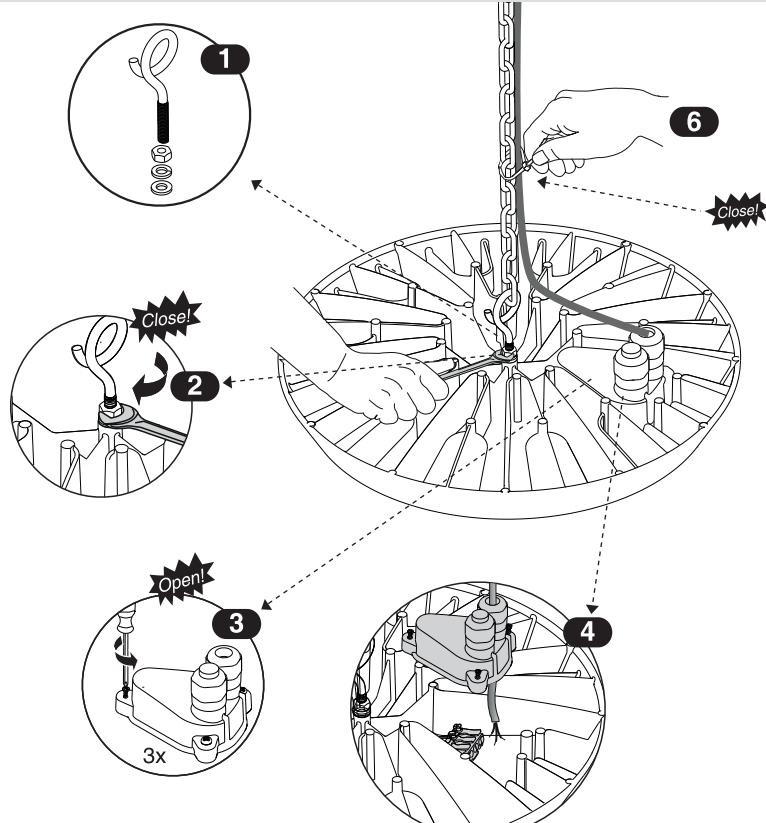

Mazinoor
Different Experience Beyond Illumination

FA
EN
AR

کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر
تلفن: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳-۰۲۳ فکس:
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵
www.mazinoor.com

Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111
Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email:sales@mazinoor.com

برای مشاهده مفad و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شو.
Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.
للاطلاع علی فحوی و شروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.

- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی ، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- در محيطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند، باید تابلوی جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- ۴- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها باید خاموش شده و یا از استabilizer استفاده شود. در غیر اینصورت این عملیات بدليل ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی، یا عث سوخت درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- ۵- اعمال و لذات ناتناسب به چراغ موجب ایجاد اشکالات جدی در قطعات الکتریکی چراغ می گردد.
- ۶- هنگام باز و بسته کردن و یا تقویض حباب، شیشه و رفلکتور، از سالم بودن نوار و ملحقات آب بندی و حفظ شرایط آن اطمینان حاصل گردد.
- ۷- در صورت IP دار بودن چراغ از گلند ها و سایر تجهیزات حفاظت IP استفاده نموده و از حفظ شرایط IP مربوطه اطمینان حاصل نمایید.
- ۸- از خرده شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۹- از تماش مسقیم دست و یا ضربه وارد کردن به مازول LED خودداری نمایید.

- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- When various power loads exist, a separate switchboard including all protective equipment should be considered for the lighting system.
- 4- During any construction process such as welding, etc., make sure that the luminaires are switched off or a stabilizer is used to prevent power disturbances leading to serious damage to the drivers or other electrical components.
- 5- Serious damage in electrical components will be caused by applying inappropriate voltage.
- 6- When carrying out maintenance works on the luminaire, ensure that the sealing gaskets are in proper condition and IP is preserved.
- 7- If a luminaire has a specified Ingress Protection rating, protection devices such as glands, etc., should be used to provide the desired IP.
- 8- Do not stare at LED light source.
- 9- Do not directly touch or impact LED module.

- ۱- للاستخدام الصحيح لهذا المصباح، من الضروري مراعاة العناصر المذكورة في هذا الدليل.
- ۲- لتجنب الصدمة الكهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- في البيئة التي تستخدم أحمال محركات مختلفة، يجب النظر في وجود لوحه منفصلة لنظام الإضاءة مع جميع معدات الحماية.
- ۴- في حالة عمليات البناء مثل اللحام وما إلى ذلك، يجب إلغاء الأنوار أو استخدام المثبت؛ وإلا، فإن هذه العمليات تتسبب في حدوث اضطرابات خطيرة في نظام الإمداد بالطاقة مما يتسبب في حرق عامل التشغيل والأجزاء الكهربائية الأخرى.
- ۵- سوء تطبيق جهد غير مناسب على المصباح إلى حدوث مشكل خطيرة في الأجزاء الكهربائية للمصباح.
- ۶- عند فتح وإغلاق أو استبدال الفعالة والزجاج والعلക، تأكيد من أن شريط وملحقات الختم صحية وحافظ على طروف IP الخاصة به.
- ۷- إذا كان المصباح يحتوي على IP، فاستخدم بادات الكابلات ومعدات حماية IP الأخرى وتأكد من الحفاظ على طروف IP ذات الصلة.
- ۸- تجنب التحديق والنظر مباشرةً إلى ضوء المصباح LED.
- ۹- تجنب الاتصال المباشر باليد أو ضرب وحدة LED.

