

دستورالعمل نصب و بهره‌برداری چراغ خط نوری توکار مترو سیلا MRT

Instruction for installation and utilization of **SEALA MRT** Recessed Light Bar for Subway stations

إرشادات تركيب واستخدام مصباح الخط الضوئي مترو سيلا MRT

 Mazinoor Different Experience Beyond Illumination	FA EN AR
	کارخانه: بابل - کیلومتر ۹ جاده بابلسر خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۵۵۷۵ تلفن: ۰۱۱-۳۱۵۲۶۰۰۰ فکس: ۰۱۱-۳۲۳۸۳۹۲۳ www.mazinoor.com
Factory: Km-9 Babol-Babolsar Rd. Babol, Iran 47451-83111 Tel: +98 11 31526000 Fax: +98 11 32383923 Email: sales@mazinoor.com	

برای مشاهده مفاد و شرایط ضمانت نامه به وبسایت مازی نور مراجعه شود.

Please refer to Mazinoor website in order to observe the context of warranty.

للاطلاع على فحوى وشروط الضمان يرجى مراجعة موقع مازی نور.



- ۱- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، اتصال سیم ارت ضروری است.
- ۳- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- ۴- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.
- ۵- منبع نور این چراغ قابل تعویض نیست. وقتی منبع نور به پایان عمر خود می‌رسد کل چراغ باید تعویض شود.
- ۶- فقط برای فضای داخلی مناسب است.

- 1- For proper utilization of this product and safety, it is mandatory to closely comply with the directions and notes in this instruction and guide.
- 2- Earth connection as provided is mandatory.
- 3- Do not directly touch or impact LED module.
- 4- Do not stare at LED light source.
- 5- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced
- 6- Suitable only for indoor applications




- ۱- لأغراض السلامة والاستخدام السليم لهذا المنتج، يلزم الامتثال بشكل صارم للإرشادات والملاحظات الواردة في هذا الدليل.
- ۲- لمنع حدوث صدمة كهربائية، من الضروري توصيل السلك الأرضي.
- ۳- تجنب الاتصال المباشر باليد أو التأثير على وحدة LED.
- ۴- تجنب التحديق والنظر مباشرة إلى ضوء LED.
- ۵- لا يمكن استبدال مصدر ضوء هذا المصباح. عندما يكون مصدر الضوء عند وصولها إلى نهاية عمرها الافتراضي، يتم استبدال المصباح بالكامل.
- ۶- مناسب فقط للمساحة الداخلية.

SEALA MRT Recessed Light Bar for Subway stations

چراغ خط نوری توکار مترو سیلا MRT






مصباح الخط الضوئي مترو سيلا MRT

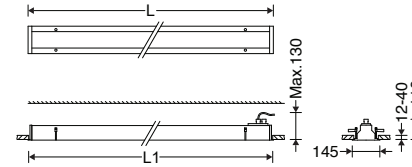



Cat. Code	Dimintions (mm)		W
	L	L1	(kg)
M441M115SLED...	1145	1160	4.0
M441M170SLED...	1705	1720	4.8

M441M...

L1 x 125

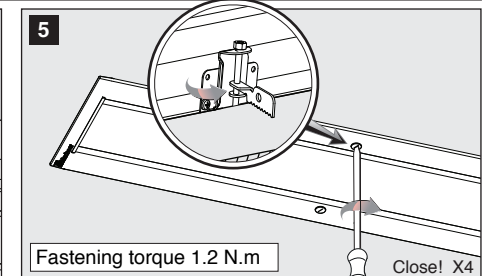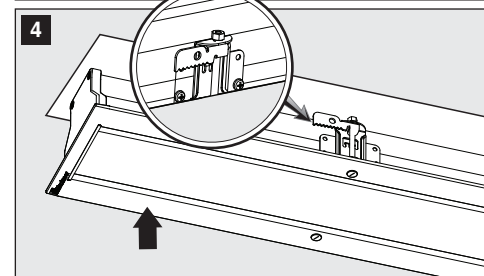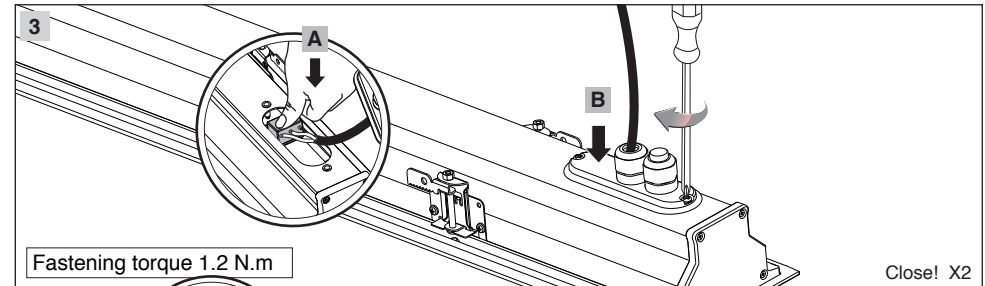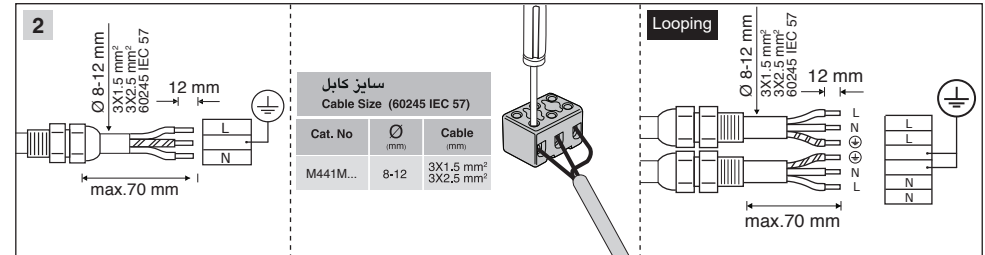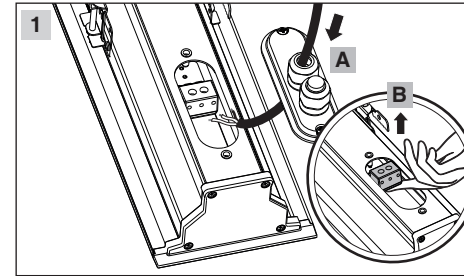

7001053705

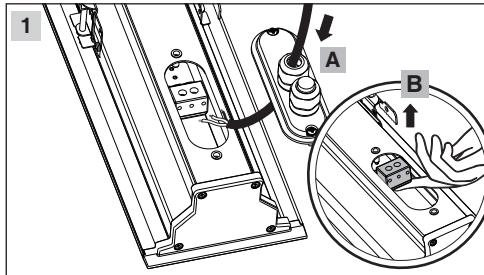

سایز کابل Cable Size (60245 IEC 57)		
Cat. No	Ø (mm)	Cable (mm)
M441SM...	8-12	3X1.5 mm² 3X2.5 mm²

